


FM 51

Commande à distance interactive - CDI2

Français
10/05/06

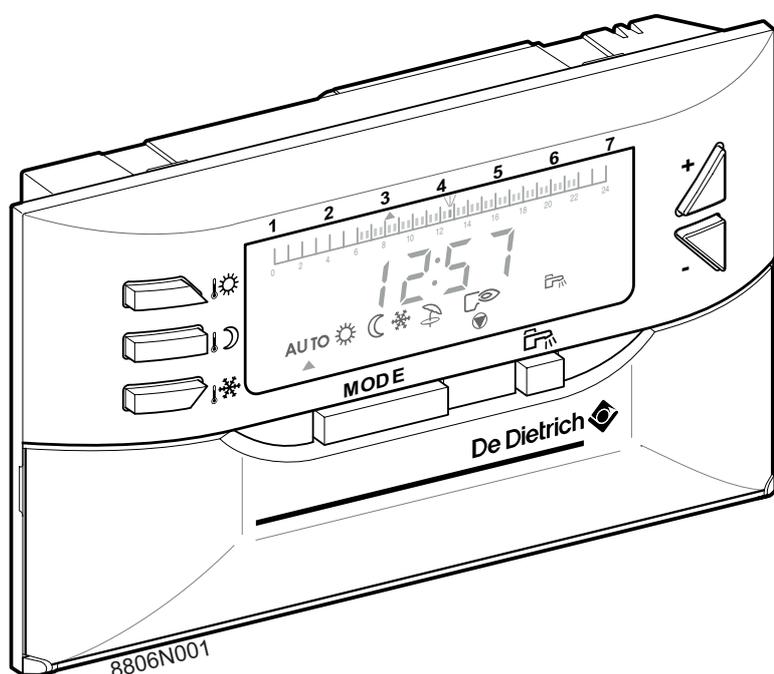

Notice
Installation



CE
0085

94864001 - 0451129410-0623



8575-4167C

De Dietrich


www.dedietrich.com

Choix de l'emplacement


La commande à distance sera installée contre une cloison intérieure, à environ 1.5 m du sol dans la pièce pilote judicieusement choisie.

Emplacements déconseillés

Encaissé, exposé au rayonnement solaire, réchauffé par un passage de conduit de fumées, exposé à des courants d'air frais ou chauds de gaines d'aération, à proximité d'une cheminée à feu ouvert, d'une source de chaleur (téléviseur), derrière un rideau.

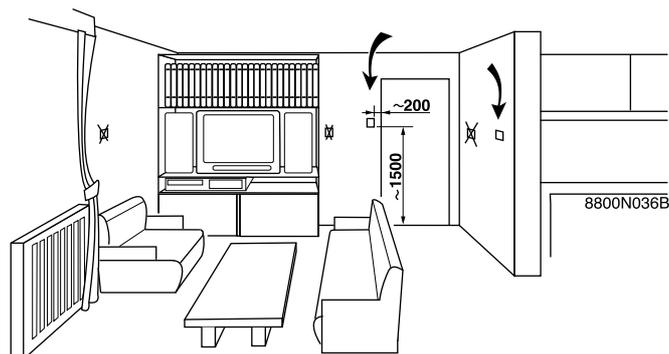


Fixation du support mural et raccordement électrique

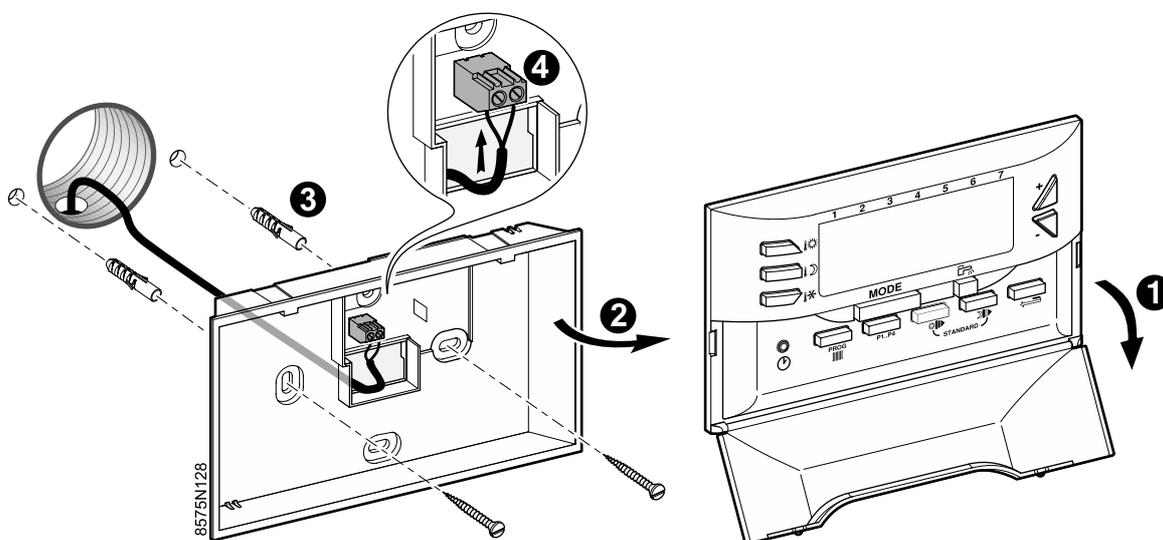

1. Rabattre le portillon du boîtier.
2. Retirer la partie commande.
3. Fixer le support mural.
4. Raccorder soit un câble téléphonique 2 fils, soit un câble électrique de section pouvant aller jusqu'à $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ sur le connecteur 2 plots. Les fils sont permutables.
5. Remonter la partie commande en procédant en sens inverse du démontage.

Raccordement électrique au tableau de commande DIEMATIC 3


1 Chaudière GT 120

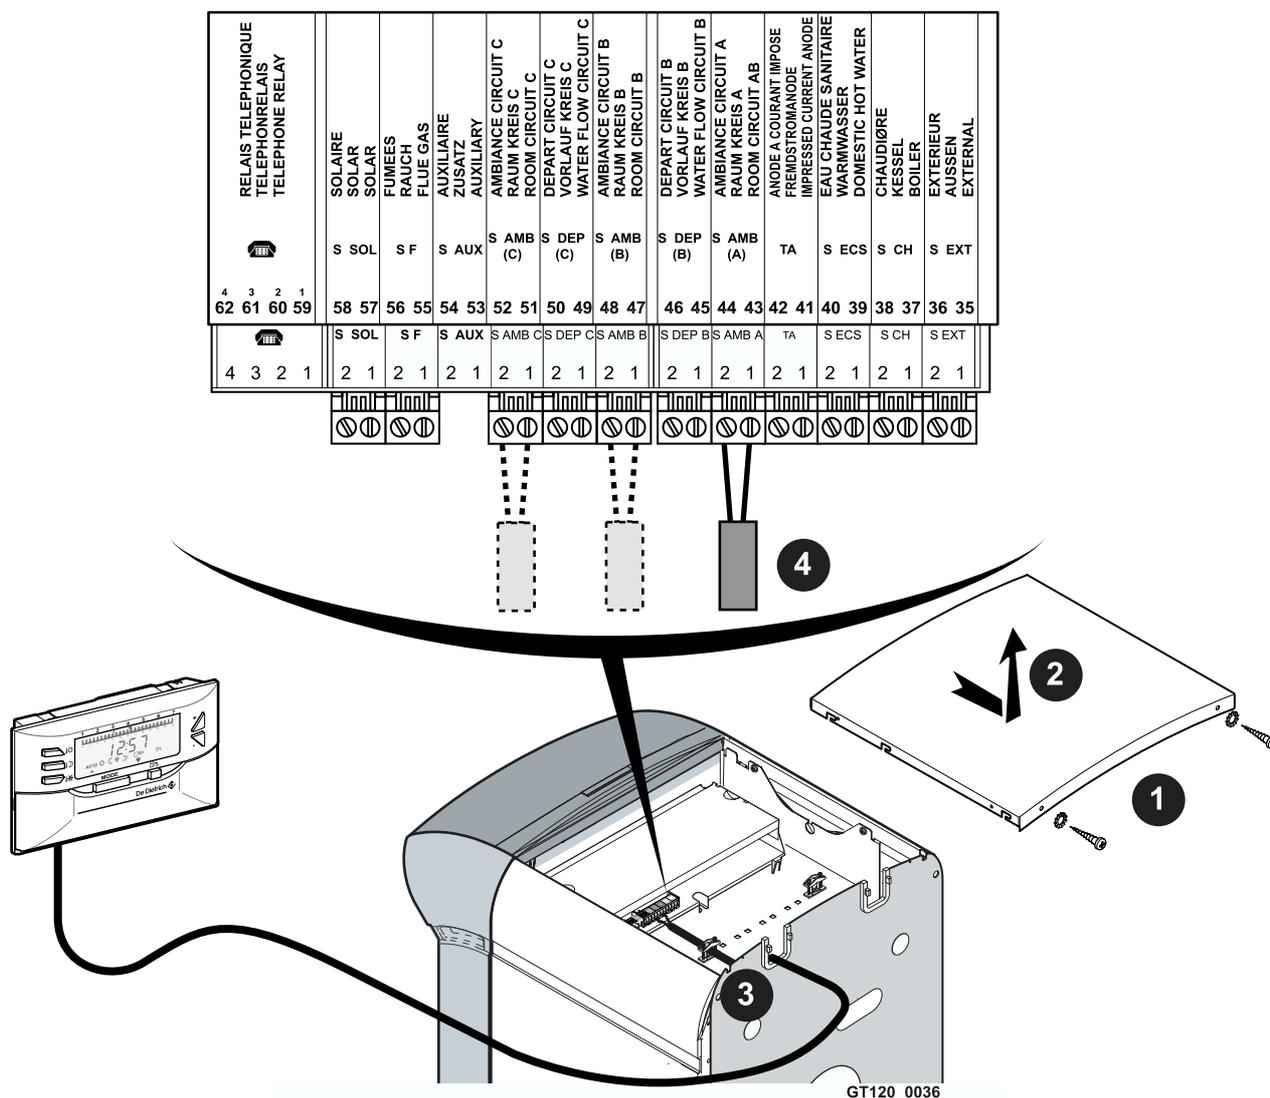

1. Retirer le chapiteau fixé par 2 vis + rondelles à dents
2. Raccorder le câble sur le connecteur S AMB A, B ou C du tableau de commande de la chaudière.


⚠ En aucun cas ne placer dans un même conduit ou chemin de câbles les fils de sonde (très basse tension) et des fils véhiculant une alimentation 230 V. Par ailleurs, veiller à maintenir un écartement de 10 cm minimum entre les câbles très basse tension et les câbles 230 V.

2 Chaudière Domoplus 3

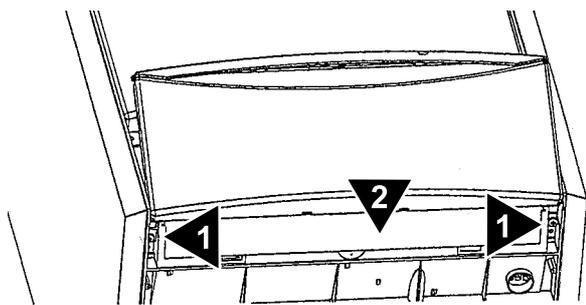


8531N001

1. Dévisser la vis de fixation de la façade du tableau de commande.
2. Rabattre le tableau de commande vers l'arrière.

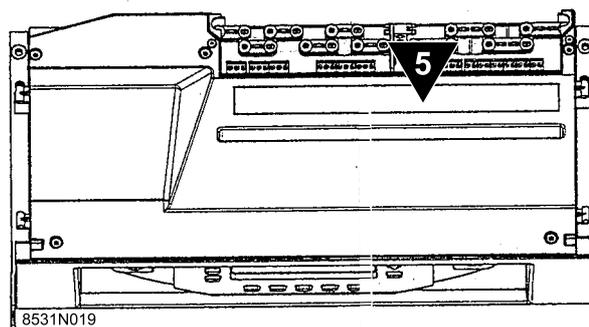


8531N019

5. Raccorder les câbles électriques conformément au schéma de raccordement.

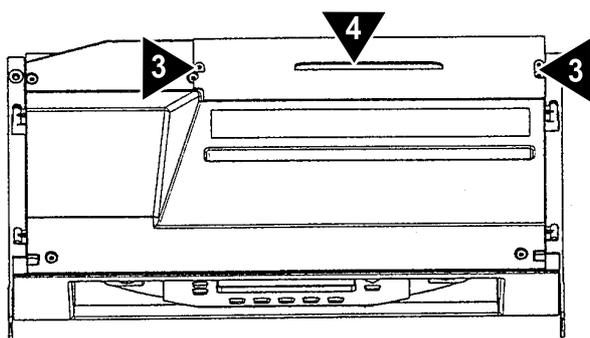



8531N002

3. Desserrer la vis.
4. Retirer le couvercle. Fixer le faisceau sur un arrêt de traction du tableau de commande.

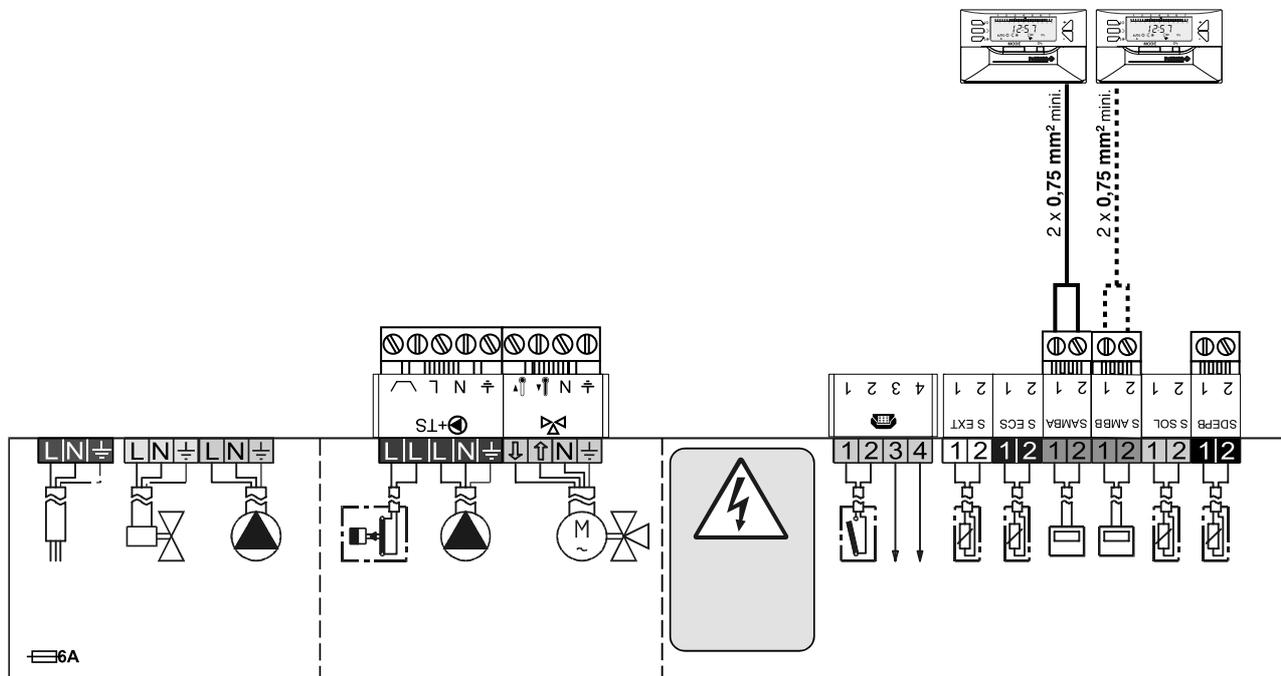


8531N011

! En aucun cas ne placer dans un même conduit ou chemin de câbles les fils de sonde (très basse tension) et des fils véhiculant une alimentation 230 V. Par ailleurs, veiller à maintenir un écartement de 10 cm minimum entre les câbles très basse tension et les câbles 230 V.

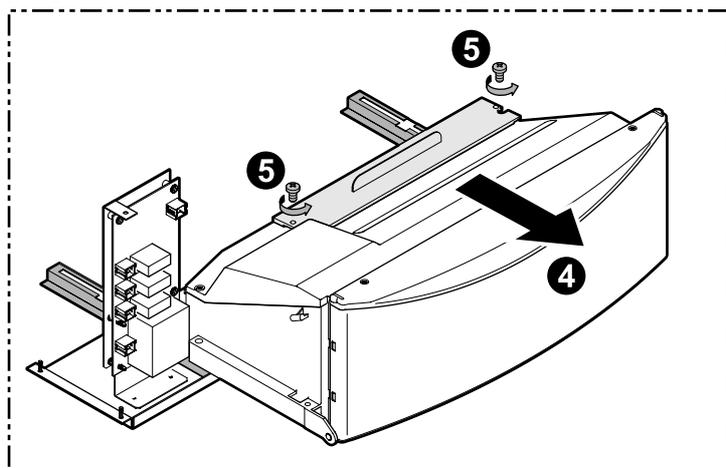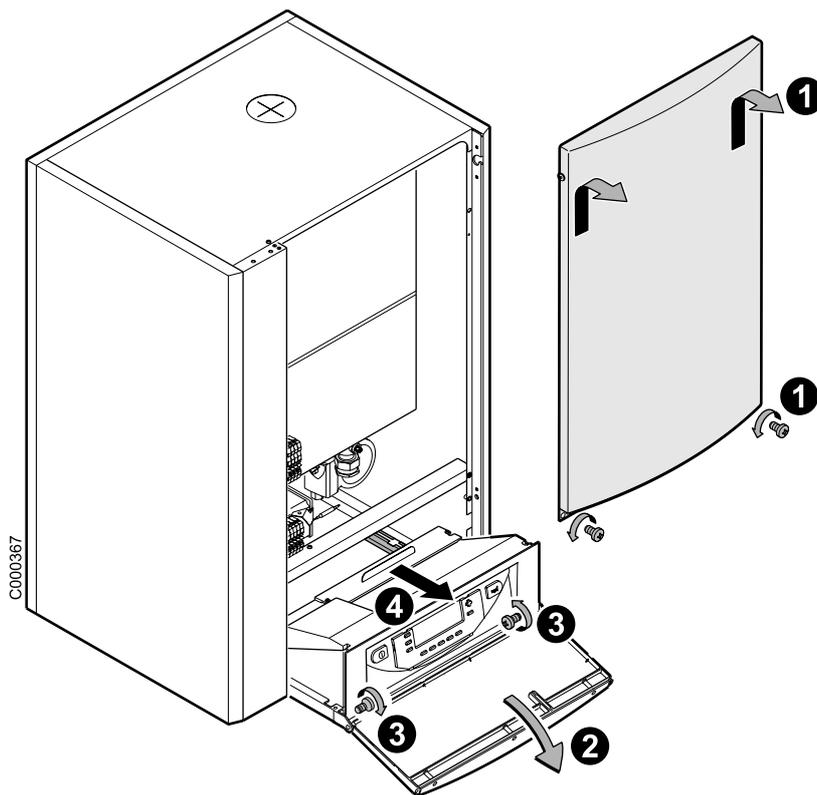


Raccorder les câbles électriques conformément au schéma de raccordement.

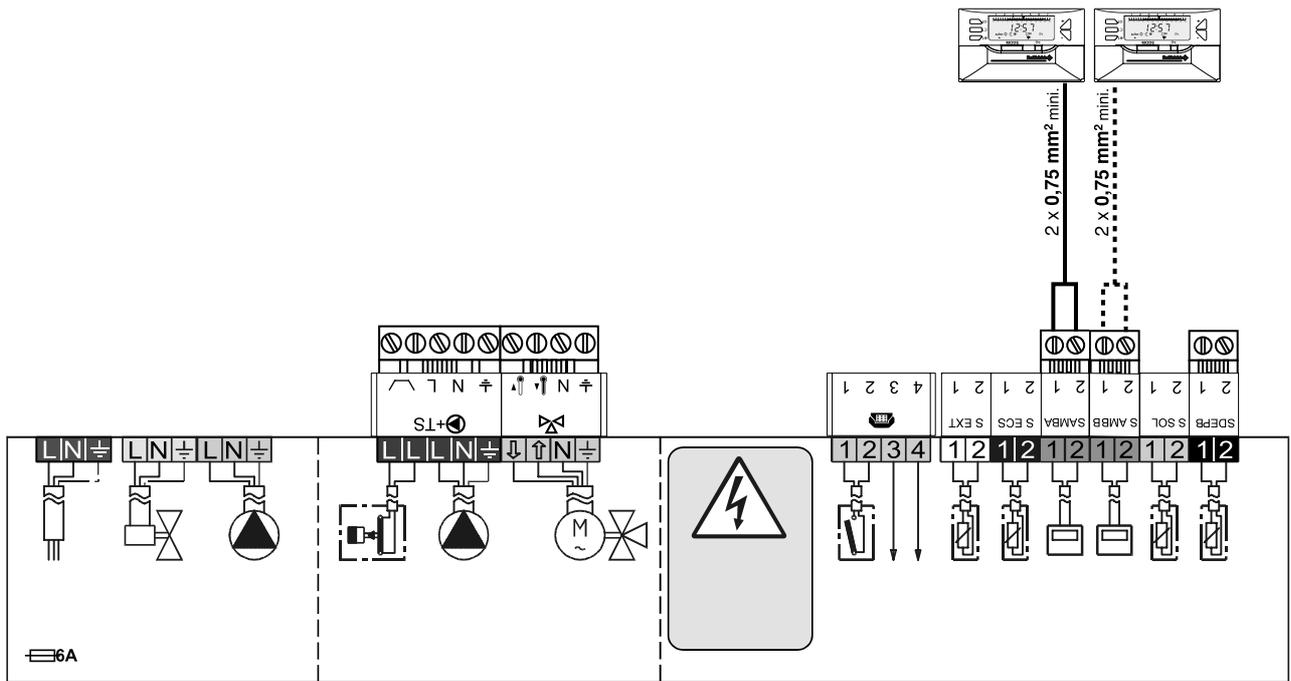

8531N011

⚠ En aucun cas ne placer dans un même conduit ou chemin de câbles les fils de sonde (très basse tension) et des fils véhiculant une alimentation 230 V. Par ailleurs, veiller à maintenir un écartement de 10 cm minimum entre les câbles très basse tension et les câbles 230 V.

Calibrage de la sonde d'ambiance

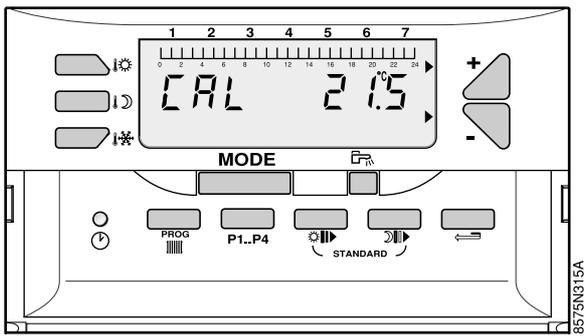

Mesurer avec un thermomètre la température ambiante dans la pièce où est installé le régulateur.

Appuyer simultanément sur les touches ☀ et 🌙 pendant 5 secondes.

Faire coïncider l'affichage avec la mesure du thermomètre à l'aide des touches + et -.

Le réglage s'effectue par pas de 0.1°C

La plage de correction est de + ou -5°C par rapport à la température affichée.

DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S.

www.dedietrich.com



Direction des Ventes France
57, rue de la Gare
F- 67580 MERTZWILLER
☎ +33 (0)3 88 80 27 00
✉ +33 (0)3 88 80 27 99

DE DIETRICH HEIZTECHNIK

www.dedietrich.com



Am Concorde Park 1 - B 4 / 28
A-2320 SCHWECHAT / WIEN
☎ +43 (0)1 / 706 40 60-0
✉ +43 (0)1 / 706 40 60-99
office@dedietrich.at

DE DIETRICH HEIZTECHNIK

www.dedietrich.com



Rheiner Strasse 151
D- 48282 EMSDETTEN
☎ +49 (0)25 72 / 23-5
✉ +49 (0)25 72 / 23-102
info@dedietrich.de

NEUBERG S.A.

www.dedietrich.com



39 rue Jacques Stas
L- 2010 LUXEMBOURG
☎ +352 (0)2 401 401

VAN MARCKE

www.vanmarcke.be



Weggevoerdenlaan 5
B- 8500 KORTRIJK
☎ +32 (0)56/23 75 11

DE DIETRICH

www.dedietrich.com



8 Gilyarovskogo Str. 7
R- 129090 MOSCOW
☎ +7 495.974.16.03
✉ +7 495.974.66.08
dedietrich@nnt.ru

VESCAL S.A.

www.chauffer.ch / www.heizen.ch



Z.I de la Veyre, St-Légier
1800 VEVEY 1
☎ +41 (0)21 943 02 22
✉ +41 (0)21 943 02 33

DE DIETRICH

www.dedietrich.com



Room 512, Tower A, Kelun Building
12A Guanghua Rd, Chaoyang District
C-100020 BEIJING
☎ +86 (0)106.581.4017
+86 (0)106.581.4018
+86 (0)106.581.7056
✉ +86 (0)106.581.4019
contactBJ@dedietrich.com.cn



De Dietrich

DE DIETRICH THERMIQUE
57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30
www.dedietrich.com