


Indications de sécurité

En cas d'odeur de gaz :
- Fermer le robinet d'arrivée gaz

- Ouvrir les fenêtres
- Ne pas manipuler d'interrupteurs


- Eteindre toutes flammes
- Prévenir le distributeur de gaz

Mise en service

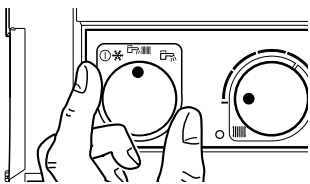


- Ouvrir le robinet gaz
 - Mettre la chaudière sous tension
 - ① ❄️ Arrêt + Hors gel
- Pour assurer le hors gel, ne pas fermer le gaz, ni couper le courant.
- ☀️ Été, ☀️ ❄️ Hiver

Réglage de la température chauffage




- Minimum : 40 °C
- Maximum : 90 °C
- Point dur à 75 °C
- Plage de fonctionnement économique : de 40 °C à 75 °C

Réglage de la température de l'eau sanitaire



- Minimum : 40 °C
- Maximum : 58 °C Maximum : 60 °C (City Condens 1.24, 2.24/II, 3.24/II, 24 BIC/II)
- Température conseillée : 53 °C (Point dur), 55 °C (City 1.24/II, 3.24/II et 24 BIC/II), pour allier confort et économie.

Touche "confort" CITY 2.24/II, 2.24/II FF et 2.28 FF



Permet d'activer ou de désactiver le maintien en température du pot de stockage primaire.

- ☀️ : Maintien activé (confort maxi)
- ☀️ ☀️ : Réchauffage ou demande en cours
- ○ : Maintien désactivé

30/08/05 - 300001826-001-B